


P.p. 286,00 m n.p.m	ZMIANA SPADKU PRZEWODU	ZMIANA KIERUNKU	Ø50X4,6 SDR11 PE100	3,5%	Ø50X4,6 SDR11 PE100	0,3%			
						15,00	5,50	9,50	15,00
						0,00	5,50	9,50	15,00
						0,00	5,50	9,50	15,00
						0,00	5,50	9,50	15,00
Rzędna terenu projektowanego	293,85	293,73	293,52	291,80	291,79	292,50	291,78	292,50	(różnica posadowienia względem budowlanej)
Rzędna osi rury	292,32	292,13	291,80	291,79	292,50	291,78	292,50	291,78	(różnica posadowienia względem budowlanej)
Głębokość rury/Głębokość wykopu [m]	1,53	1,60	1,72	291,80	291,79	292,50	291,78	292,50	(różnica posadowienia względem budowlanej)
Średnica/spadek	Ø50X4,6 SDR11 PE100	3,5%	Ø50X4,6 SDR11 PE100	1,71	291,79	292,50	291,78	292,50	(różnica posadowienia względem budowlanej)
Odległość/Długość [m]	0,00	5,50	9,50	15,00	0,70	1,20	1,10	20,60	(różnica posadowienia względem budowlanej)

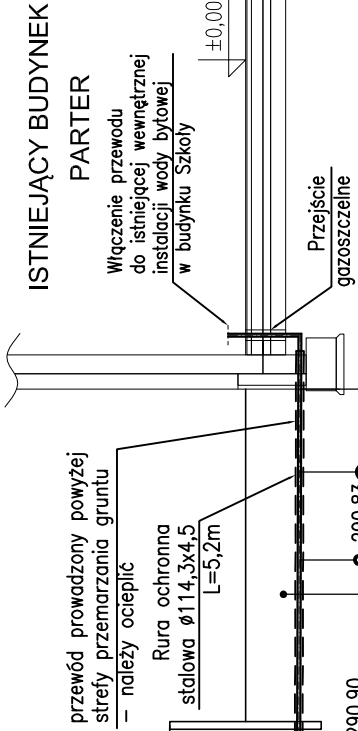

- UWAGI:
1. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMAGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM (ZINWENTARYZOWANYM I NIEZINWENTARYZOWANYM)
 2. DOKŁADNE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE MONTAŻU

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBREB BICZYCE DOŁNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC
projektant:	MGR INŻ. PAULINA RATUŚIŃSKA UPR.BUD. PDK/0233/POOS/12
sprawdzający:	MGR INŻ. MARTA BLINOWSKA UPR.BUD. MAP/0455/POOS/13
skala:	1:100
data:	MAJ 2017
stadium:	P.W.
branża:	SANITARNA
rysunek:	PROFIL PODŁUŻNY PRZEWODU WODY BYTOWEJ MIĘDZY BUDYNKAMI
numer:	15