


LEGENDA

- PRZEWÓD WODOCIĄGOWY
- PRZEWÓD WODY HYDRANTOWEJ
- C.O.+C.W.U.

INSTALACJA C.O. + C.W.U.  
rury preizolowane:  
C.O.-( $\varnothing 40 \times 3,7 + \varnothing 20 \times 2,8$ )/ $\varnothing 160$   
C.W.U.- $2 \times (\varnothing 40 \times 3,7)$ / $\varnothing 160$

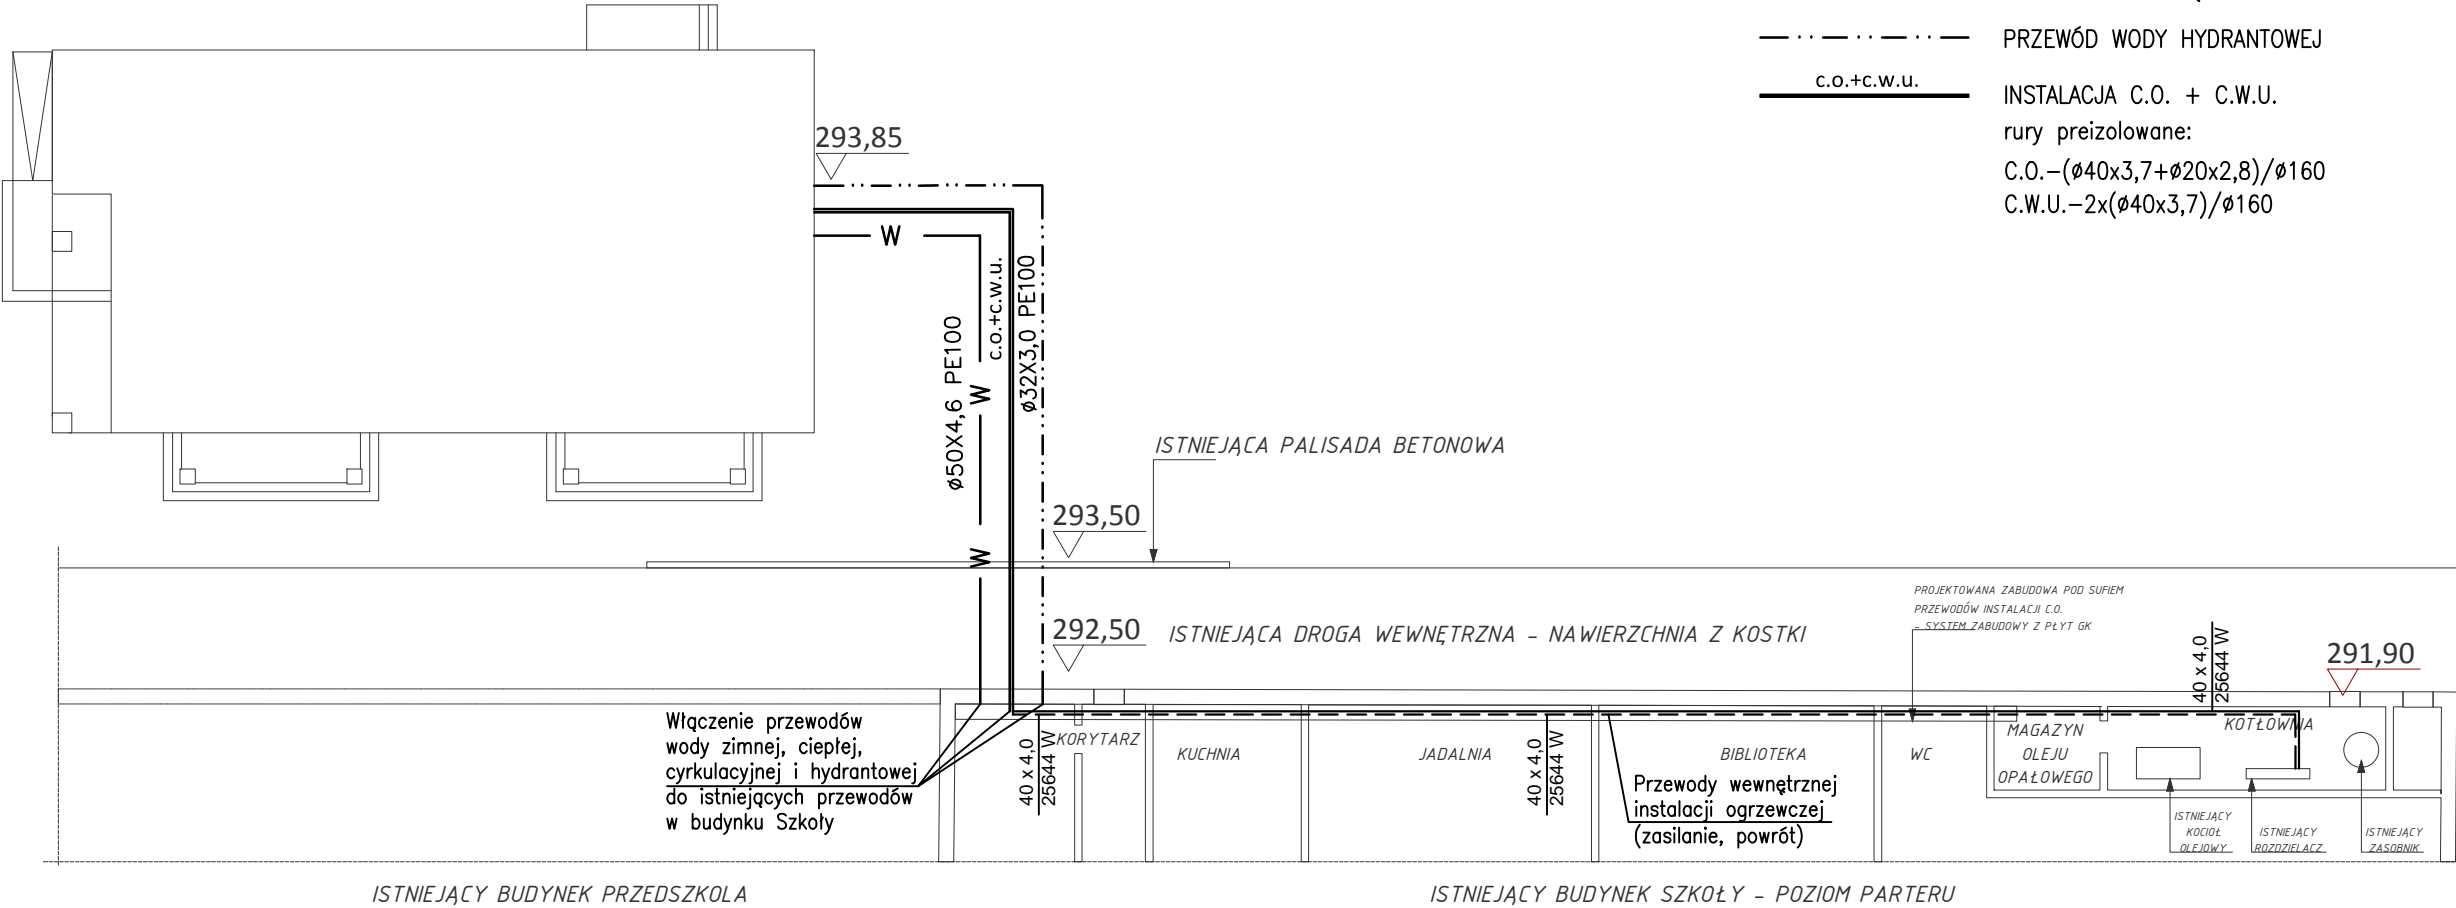

obiekt:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZEZNACZONĄ NA ŻŁOBEK WRAZ Z INSTALACJAMI		
adres budowy:	GMINA CHEŁMIEC 121002_2 OBRĘB BICZYCE DOLNE 121002 2.0001 DZIAŁKA NR 139/3, 140		
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2 33-395 CHEŁMIEC		
projektant:	MGR INŻ. PAULINA RATUSIŃSKA UPR.BUD. PDK/0233/POOS/12	podpis:	
sprawdzający:	MGR INŻ. MARTA BLINOWSKA UPR.BUD. MAP/0455/POOS/13	podpis:	
skala:	1:250	data:	MAJ 2017
stadium:	P.W.	branża:	SANITARNA
rysunek:	RZUT INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH MIĘDZY BUDYNKAMI		numer: 12