


Profil gazociągu z rur PE-HD


## Przyłącz gazu PRZEKROJ PRZECZ WYKOP

inż. Mirosław Olszowski  
Projektant sieci i instalacji  
wod-kan, gaz, c.o., wentylacji  
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91  
33-300 Nowy Sącz, ul. B. A. Konstanty 16/17

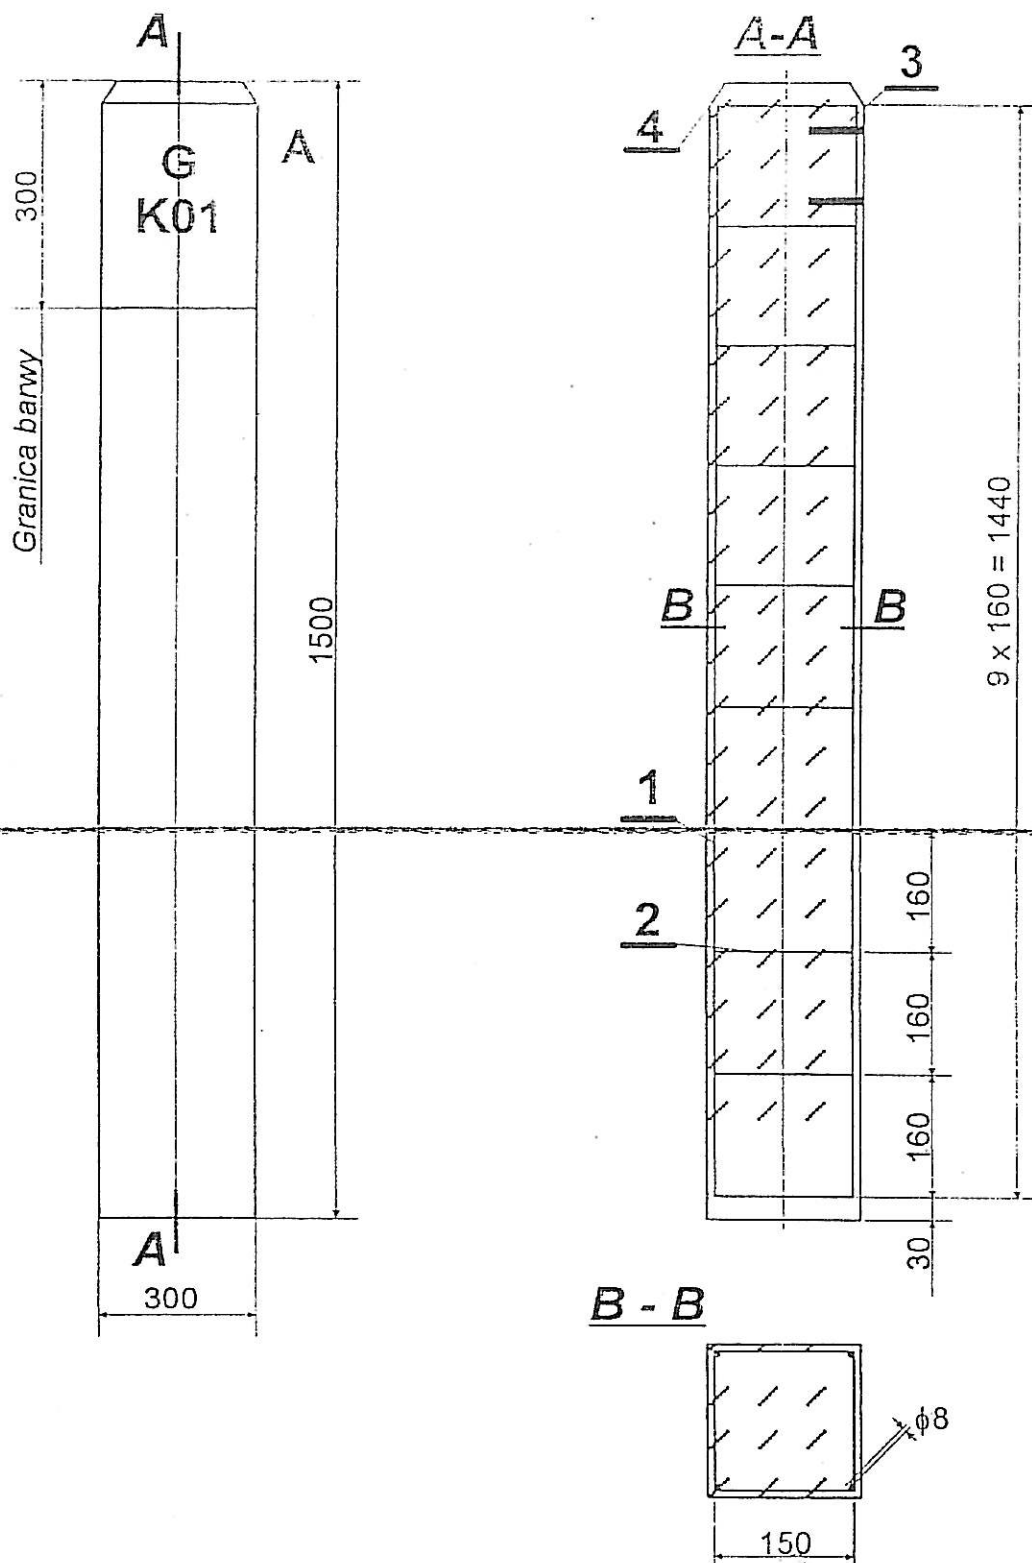


Na podstawie Normy Zakładowej ZN-G-3003:2001

1. Walcówka okrągła średnicy 8 mm wg. PN-82/H-93215 St0
2. Walcówka okrągła średnicy 5,5 mm wg. PN-82/H-93215 St0
3. Otwory do mocowania tablicy orientacyjnej
4. Fazowanie 20 – 45 stopni

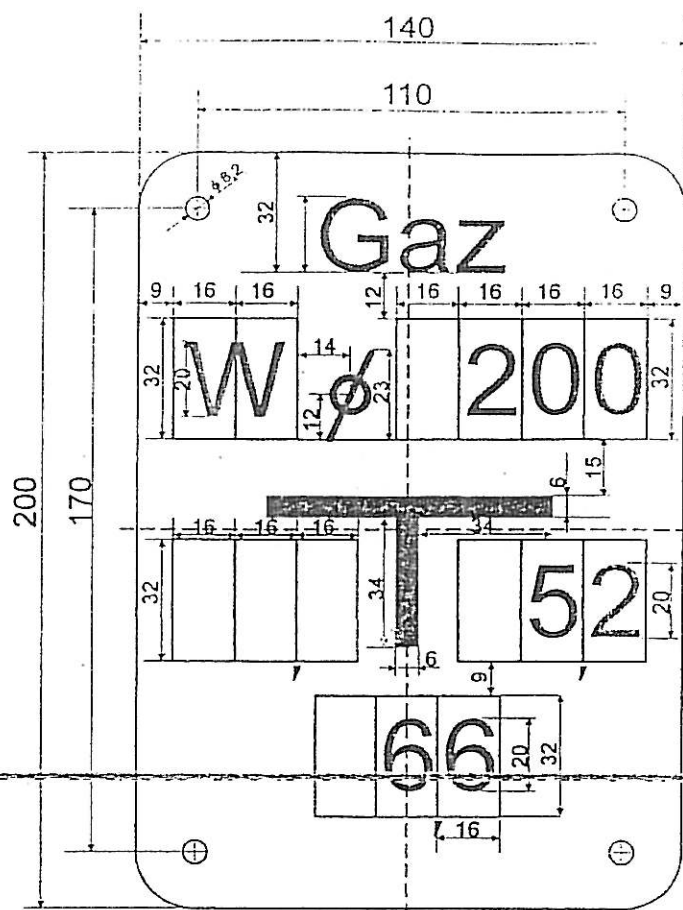

Przykład tablicy informacyjnej dotyczącej lokalizacji sączka węchowego

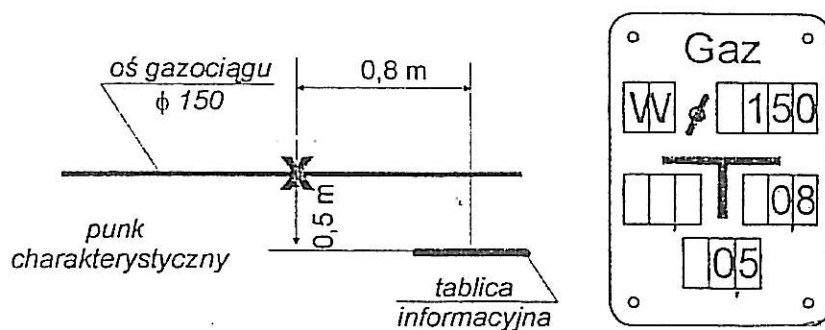

Na podstawie Normy Zakładowej ZN-G-3004:2001 „Tablice orientacyjne”