
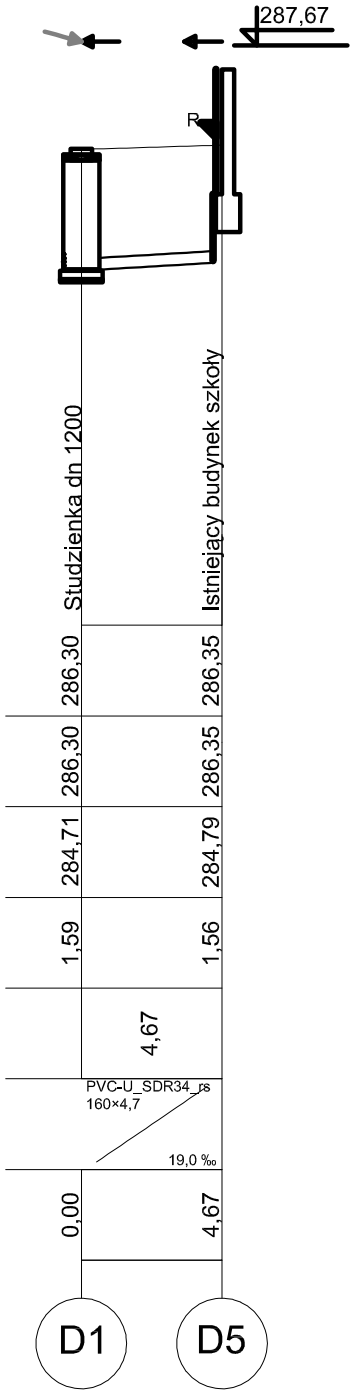


Poziom porównawczy 280,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	286,30	286,30	287,05	287,15	287,22
Rzędna terenu istniejącego	286,30	286,30	287,05	287,15	287,22
Rzędna dna kanału	284,71	285,42	285,55	285,63	284,79
Zagłębienie dna kanału [m]	1,59	1,63	1,60	1,59	1,56
Odległości [m]		6,94	13,86	7,12	
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9				
Spadek	102,3 ‰				
Długość trasy [m]	0,00	6,94	20,80	27,92	
	D1	D2	D3	D4	

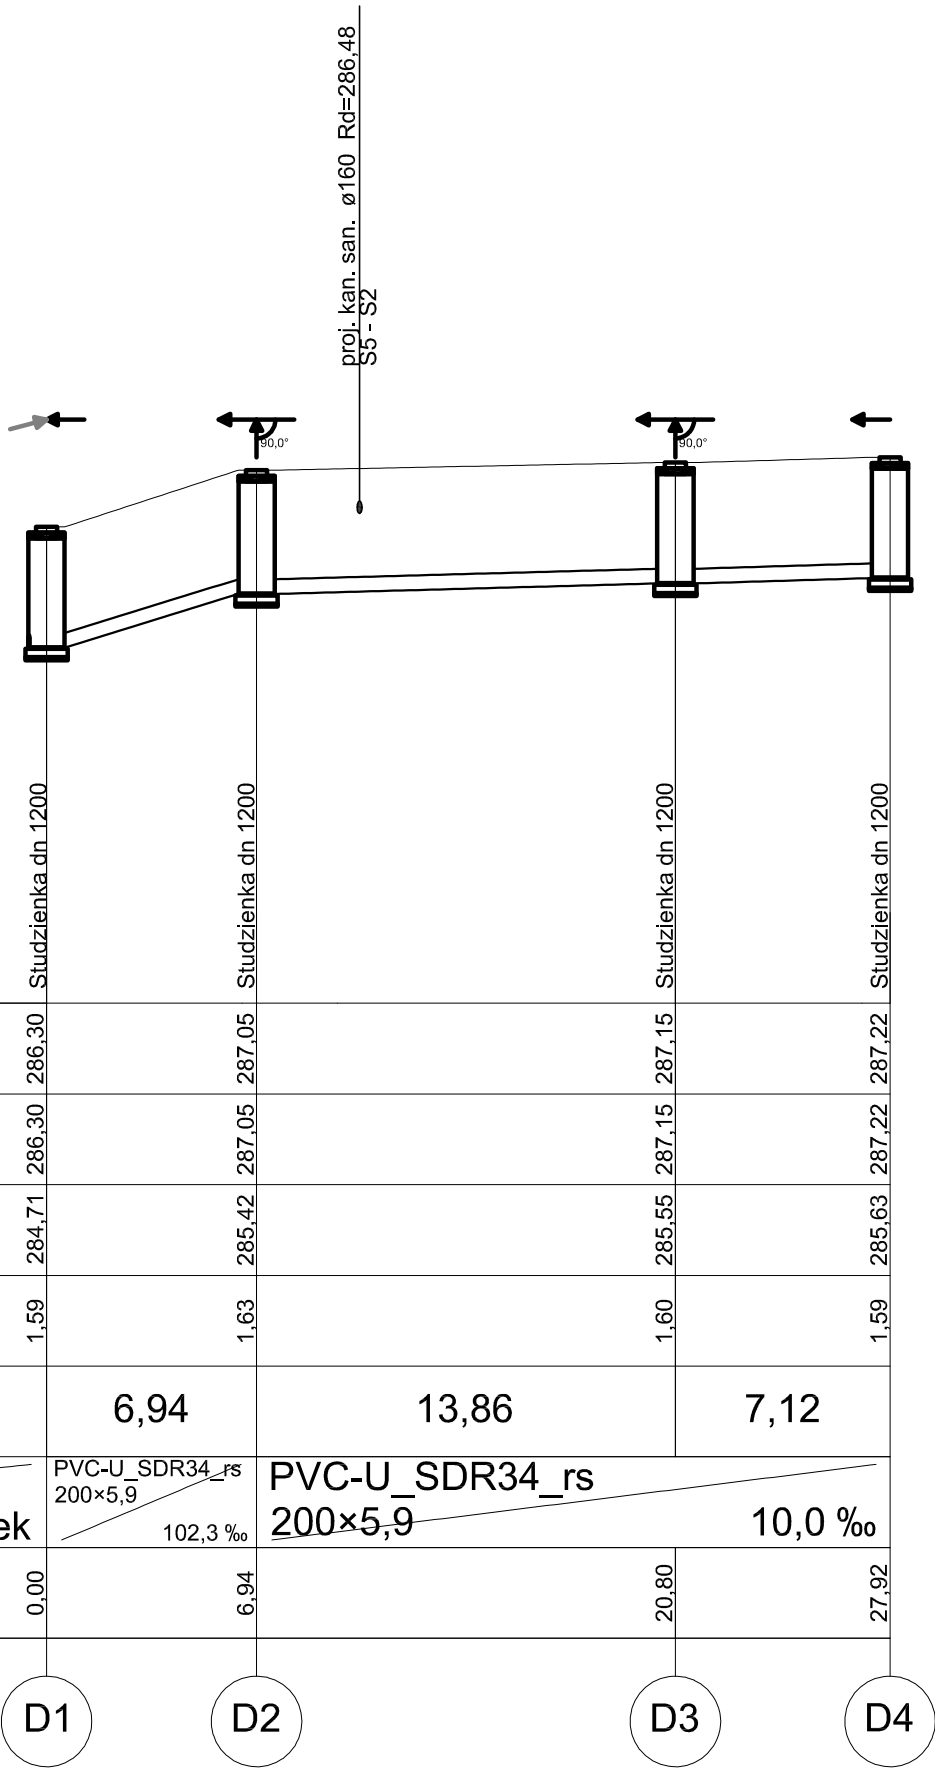

BBF ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52 30-071 KRAKÓW			
obiekt:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BUDYNKIEM ZAPLECZA DO PROGRAMU „ORLIK 2012”		
inwestor:	GMINA CHEŁMIEC UL. PAPIESKA 2, 32-395 CHEŁMIEC		
adres budowy:	WIELOGŁOWY , DZ. NR.322,327/37,319/2 GMINA CHEŁMIEC		
projektant:	MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH UPR.BUD. KL-56/2002		podpis:
sprawdzający:	MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA UPR. BUD. SWK-0057/POOS/07		podpis:
skala:	data:	stadium:	branża:
1:100/250	październik 2010	PROJ. BUD.-WYK.	SANITARNA
rysunek:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ		numer: KD-2