


TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków  
tel. +48 12 261 21 11, fax +48 12 421 27 19  
info@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dnia 31-08-2016 roku  
Znak: TD/O09/OKR/OMD/2016-08-31 /5  
B.1006576113

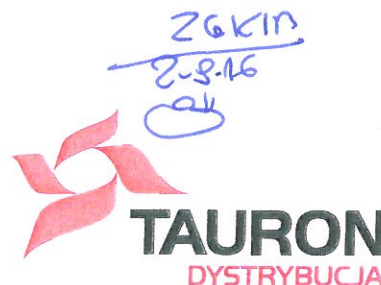

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Papieska 2  
33-395 Chelmiec

**Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji remontu drogi gminnej  
w m. Wielopole dz. nr 250 od km.1+1600 do km.2+030 gm. Chelmiec.**

Odpowiadając na wniosek znak: B.1006576113 z dnia 25-08-2016 r. informujemy, że zachodzi skrzyżowanie i zbliżenie projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach zaznaczono:

1. linia napowietrzna ŚN 30 kV typu AFL. 3x 35 mm<sup>2</sup> i AFL. 3x 70 mm<sup>2</sup> relacji: Biegonice – Rożnów zasilająca stację trafo. Wielopole 03 nr ew. 8156 - kolorem pomarańczowym.
2. linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AL 4x25 mm<sup>2</sup> obw. I i II zasilana ze stacji trafo. Wielopole 03 nr ew. 8156 - kolorem żółtym.

Uzgadniamy lokalizację remontu drogi gminnej w m. Wielopole dz. nr 250 od km.1+1600 do km.2+030 gm. Chelmiec z uwagami jak niżej oraz zawartymi w klauzuli informacyjnej na załączonej mapie do celów projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu napowietrznej linii nN 0,4 kV i SN 30 kV powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wobec obowiązującego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 3,0 – (dla linii nN 0,4 kV) i 10,0 m – (dla linii ŚN 30 kV) od rzutu przewodów czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47, poz.401) prace należy realizować ręcznie.

b. Zachować odległość pionową od niwelety remontowanej drogi do najniższego przewodu linii nN j/w minimum 6,0 m i 7,2 m dla linii ŚN 30 kV- zgodnie z PN-E 0510-1:1998.

c. W przypadku wystąpienia w trakcie robót kolizji z naszymi urządzeniami należy je przebudować zgodnie z obowiązującymi w TD.S.A. przepisami.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

WB/291  
Załączniki: mapa szt. 2  
kopia: OMD a/a

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11  
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.965.927,36 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

Z poważaniem  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
Wydział Dokumentacji  
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych  
Włótko Bartkowski

www.tauron-dystrybucja.pl