


Rzut poziomu -3.60

Legenda :  
————— istniejąca instalacja doprowadzająca wodę  
do istniejących hydrantów

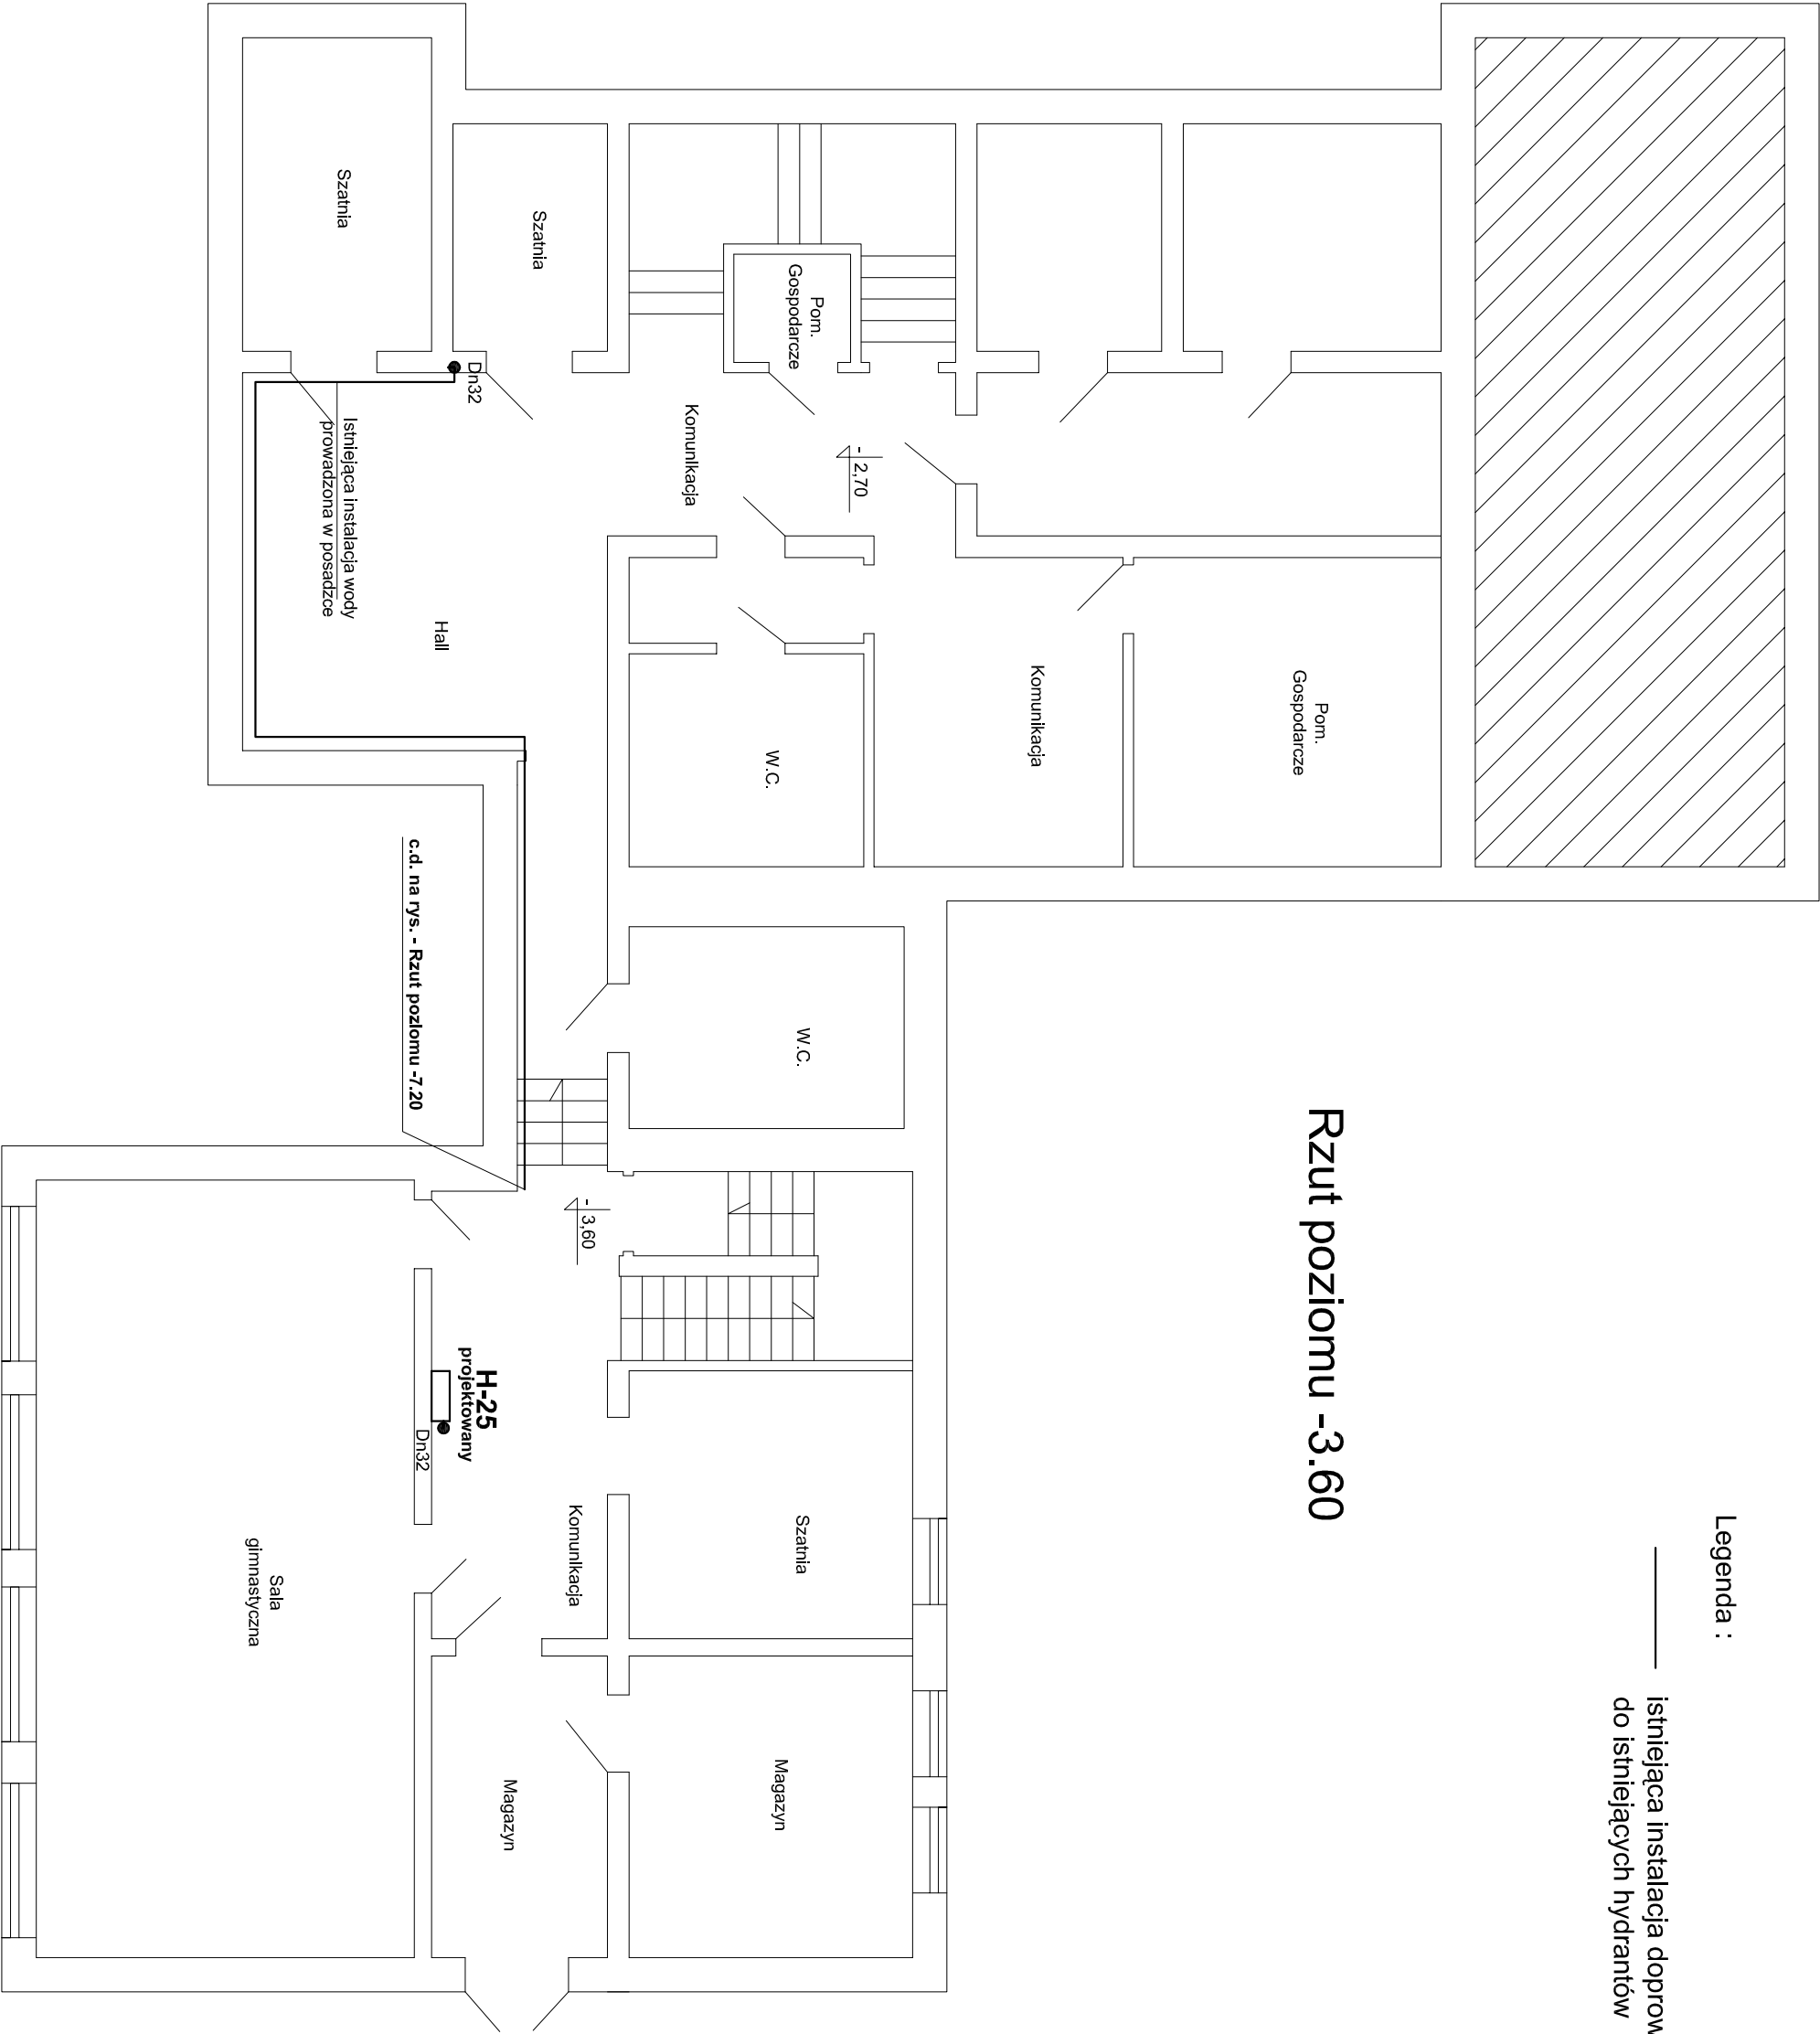

DIMATERM

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  mgr inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.I-8340/A-82/90  mgr inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS.834/A-83/83	Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Januszowej 33-300 Nowy Sącz . Januszowa 5, Dz. Nr 77, 109 obr.Januszowa gm. Chelmiec		
	Adres:			
	Inwestor	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 33-395 Chelmiec ul.Papieska 2		
	Stadium	P.B. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - remont i rozbudowa		
	Przedmiot rysunku	RZUT POZIOMU - 3,60		
Data: 10.2015 r.	Skala:	1 : 100	Nr rysunku:	
			2	